


## \*\* Gasverbruik Vestiging Utrecht 2017 \*\*

Het gasverbruik van de Vestiging Utrecht in 2017 is veel lager dan het verbruik in 2016. Dit is voornamelijk ontstaan door de maatregel die we genomen hebben door het bouwen van een aparte werkruimte in de grote magazijnhal. Hierdoor hoeft niet de hele magazijnhal te worden verwarmd en dat scheelt aanzienlijk. Maar omdat vanaf augustus 2017 de cv-ketel defect was, is geen gas verbruikt in augustus, september en oktober. Dit is goed voor de CO<sub>2</sub>-uitstoot, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het koud is op het kantoor. In november 2017 is de nieuwe cv-ketel geplaatst en zien we dat er weer verbruik is. We hadden verwacht dat door de nieuwe cv-ketel het gasverbruik in december 2017 veel lager zou zijn dan het verbruik in december 2016, maar dat scheelt maar 3%.

In onderstaande grafiek is het gasverbruik van 2016 en 2017 van de Vestiging Utrecht te zien.

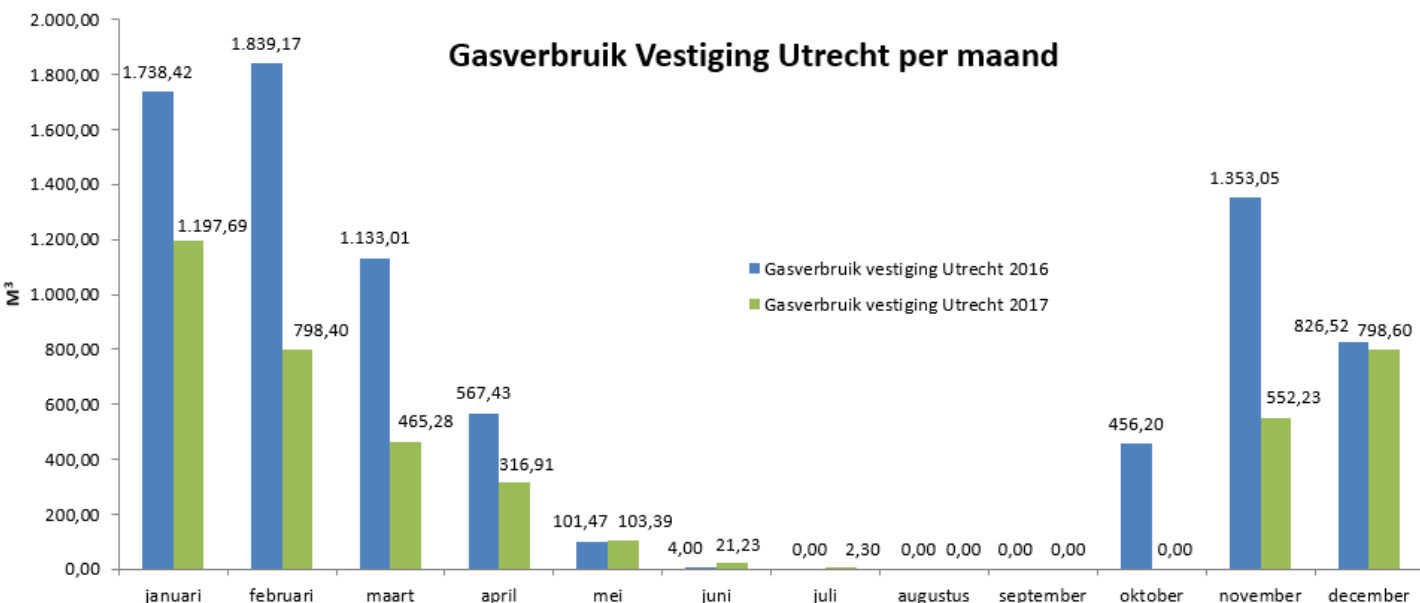

In onderstaande grafiek is de CO<sub>2</sub>-uitstoot van het gasverbruik van de vestiging Utrecht vanaf 2012 te zien. We kunnen concluderen dat de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder ons zeker meer bewust heeft gemaakt van ons energieverbruik.

